

Wyłącznik elektromagnetyczny Element przełączający 25 x 88 mm
2NC Przewód przyłączeniowy 3 m LIYY 4 x 0,25 mm² wymagany
magnes włączający 3SE6704-2BA



Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Wyłącznik elektromagnetyczny
wykonanie produktu	prostokątny zespół nadajnika
oznaczenie typu produktu	3SE66
możliwość zastosowania obwody bezpieczeństwa	Tak

Ogólne dane techniczne

funkcja produktu	
• wymuszone otwarcie	Nigdy
• rozpoznawanie zwarć/zwrać krzyżowych	Nigdy
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC/DC
• Stopień ochrony IP	IP67
odporność na wstrząsy	
• zgodnie z IEC 60068-2-27	Półfala sinusoidalna 30g / 11 ms
wytrzymałość zmęczeniowa	
• zgodnie z IEC 60068-2-6	10 ... 55 Hz: 1 mm
oznaczenie środków roboczych zgodnie z DIN 40719 i IEC 204-2 zgodnie z IEC 750	S
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	S

oznaczenie środków roboczych zgodnie z DIN EN 61246-2	S
rodzaj napięcia	AC/DC
Wysokość czujnika	13 mm
Długość czujnika	88 mm
Szerokość czujnika	25 mm
materiał aktywnej części czujnika	Tworzywo
Warunki instalacji mechanicznej dla czujnika	Płaska instalacja niemożliwa
napięcie robocze wartość znamionowa	100 V
prąd roboczy wartość znamionowa	250 mA
moc robocza wartość znamionowa	3 W
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	2
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	0

Obudowa

Wykonanie obudowy	Blok
materiał obudowy	Tworzywo
materiał pokrycia przewodu	PVC

Element uruchamiający

konstrukcja mechanizmu napędowego	Magnes
-----------------------------------	--------

Kontakt

zasada łączenia	Kontaktron
częstotliwość załączania	5 Hz
Bezpieczny odstęp WYŁ.	15 mm
Bezpieczny odstęp WŁ.	5 mm
wykonanie funkcji łączeniowych	Styk NC

Przyłącza/ Zaciski

wykonanie przyłącza elektrycznego	Przewód
długość przewodu	3 m

Dane związane z bezpieczeństwem

poziom integralności bezpieczeństwa (SIL) zgodnie z IEC 61508	3
poziom bezpieczeństwa zgodnie z EN ISO 13849-1	e
kategoria zgodnie z EN 954-1	4

Warunki środowiska

temperatura otoczenia	-25 ... +70 °C
• podczas pracy	

Wejścia/ Wyjścia

wykonanie wyjścia przełączającego	Kontaktron
-----------------------------------	------------

Wyświetlacz

Wersja analizy wymagany	Tak
-------------------------	-----

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

rodzaj montażu	mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery	other
--------------------------	-----	---------------------------------------	-------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/Catalog/product?mlfb=3SE6604-2BA>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE6604-2BA>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE6604-2BA>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE6604-2BA&lang=en

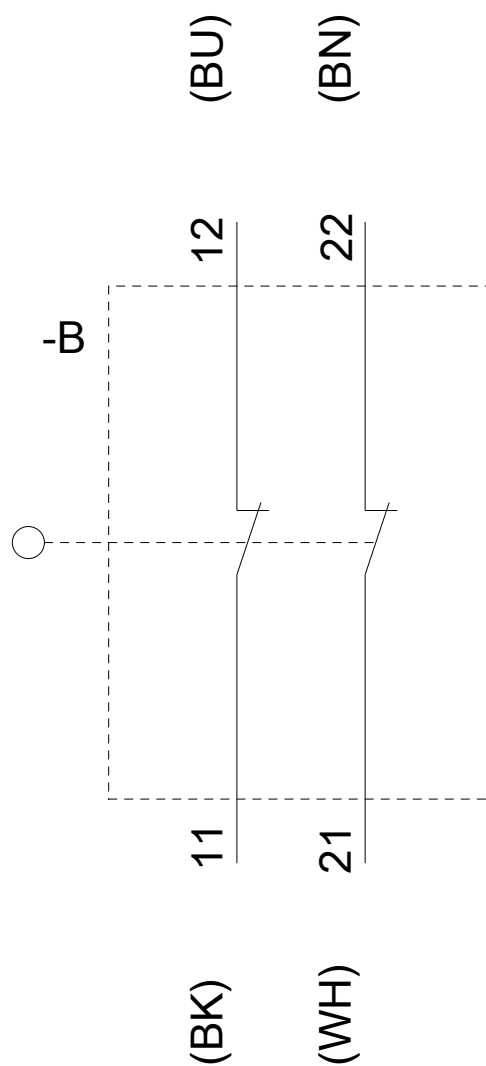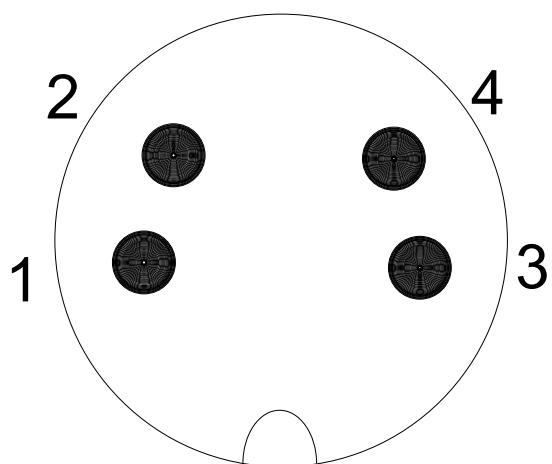

Ostatnia zmiana:

13.01.2020