



Ramka maskująca, wielkość 1

Typ  
Catalog No.NZM1-XBR  
260195

## Program dostaw

|                                                                                     |  |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asortyment                                                                          |  | Akcesoria                                                                                          |
| Akcesoria                                                                           |  | Ramka maskująca                                                                                    |
| Norma/Dopuszczenie                                                                  |  | UL/CSA, IEC                                                                                        |
| Wielkość gabarytowa                                                                 |  | NZM1                                                                                               |
| Opis                                                                                |  | Do dźwigni dwustabilnych, uchwytów obrotowych z napędem obrotowym i zdalnych elementów obsługowych |
| Stopień ochrony                                                                     |  | IP40                                                                                               |
| Stosowane do                                                                        |  | NZM1(-4)<br>PN1(-4), N(S)1(-4)                                                                     |
| <b>Uwagi</b>                                                                        |  |                                                                                                    |
| For oblong cut-out on doors and enclosures with material thicknesses of 1.5 - 5 mm. |  |                                                                                                    |
| External warning plate/designation label can be clipped on                          |  |                                                                                                    |
| NZM4-XBR cannot be combined with rotary handle with rotary drive.                   |  |                                                                                                    |

## Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

|                                                                    |  |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439                                |  |                                                                                                                                               |
| 10.2 Wytrzymałość materiałów i części                              |  |                                                                                                                                               |
| 10.2.2 Odporność na korozję                                        |  | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.                                                                                       |
| 10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki                              |  | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.                                                                                       |
| 10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple  |  | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.                                                                                       |
| 10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple |  | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.                                                                                       |
| 10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV                 |  | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.                                                                                       |
| 10.2.5 Podnoszenie                                                 |  | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.                                                                                   |
| 10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia                            |  | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.                                                                                   |
| 10.2.7 Napisy                                                      |  | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.                                                                                       |
| 10.3 Stopień ochrony powłok                                        |  | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.                                                                                   |
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających            |  | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.                                                                                       |
| 10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym                         |  | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.                                                                                   |
| 10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych                             |  | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.                                                                                   |
| 10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia                        |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.                                                                             |
| 10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz                    |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.                                                                             |
| 10.9 Właściwości izolacji                                          |  |                                                                                                                                               |
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej          |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.                                                                             |
| 10.9.3 Odporność na napięcie udarowe                               |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.                                                                             |
| 10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego                 |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.                                                                             |
| 10.10 Nagrzanie                                                    |  | Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eaton dostarczy danych na temat straty mocy aparatów. |
| 10.11 Odporność na zwarcia                                         |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.                     |
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna                            |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.                     |
| 10.13 Działanie mechaniczne                                        |  | Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).                                                    |

## Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0


|                                                                                                                                                                             |    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| Elektryczne systemy rozdzielcze (w tym tablice rozdzielcze) (EG000023) / Pokrywa do skrzynek rozdzielczych (EC000775)                                                       |    |       |
| Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Rozdzielnica mini / Cover for distribution board (ecl@ss10.0.1-27-14-24-14 [ACN397011]) |    |       |
| Wysokość                                                                                                                                                                    | mm | 82    |
| Szerokość                                                                                                                                                                   | mm | 148.5 |

|                      |    |                   |
|----------------------|----|-------------------|
| Głębokość            | mm | 19                |
| Liczba rzędów        |    | 0                 |
| Materiał             |    | Tworzywo sztuczne |
| Zawiasy              |    | Nie               |
| Szybkie zamknięcie   |    | Nie               |
| Stopień ochrony (IP) |    | IP40              |
| Kolor                |    | Czarny            |
| Przezroczysty        |    | Nie               |

## Aprobaty

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Product Standards           | UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking |
| UL File No.                 | E140305                                         |
| UL Category Control No.     | DIHS                                            |
| CSA File No.                | 022086                                          |
| CSA Class No.               | 1437-01                                         |
| North America Certification | UL listed, CSA certified                        |

## Wymiary

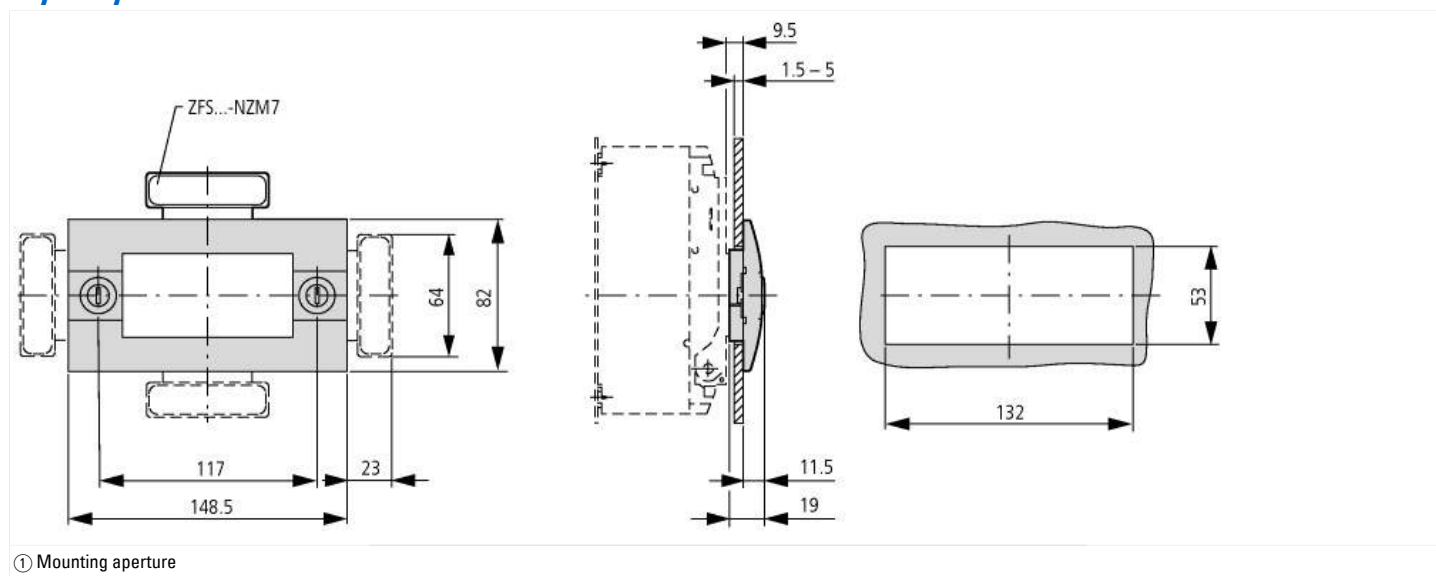

## Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

### IL01219011Z (AWA1230-1985) Insulating surround Size1, Size2

IL01219011Z (AWA1230-1985) Insulating surround Size1, Size2

[https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL01219011Z2010\\_11.pdf](https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01219011Z2010_11.pdf)